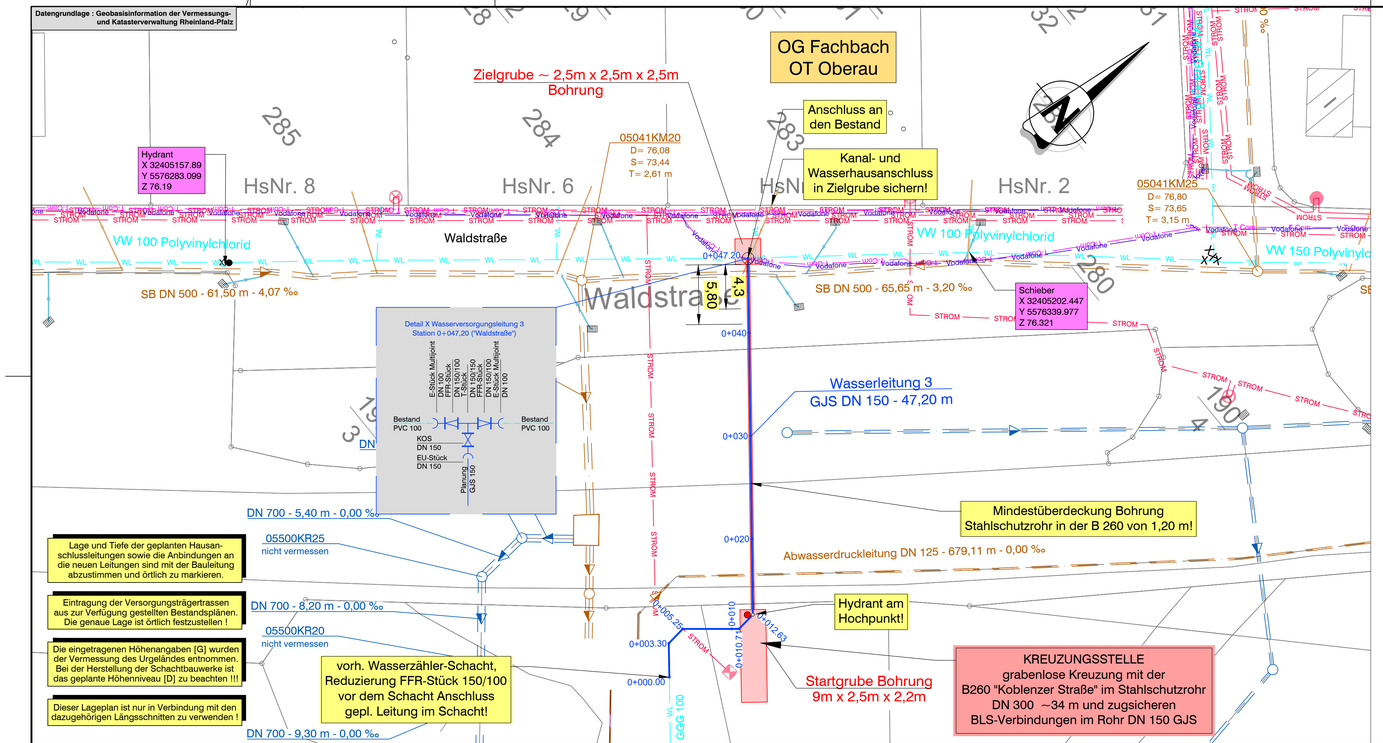

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung:

- Geplante Wasserversorgungsleitung (Regelsohltiefe 1,40 m / Mindestüberdeckung 1,20 m)
- Geplanter Unterflurhydrant
- Geplanter Absperrschieber

Bestand:

- SB DN 300 48,83 m - 9,01 ‰ — Bestehender Mischwasserkanal mit Einsteigeschacht (Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)
- SB DN 300 48,66 m - 0,00 ‰ — Bestehender Regenwasserkanal mit Einsteigeschacht (Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)
- Bestehender Mischwasserkanal-Hausanschluss
- Bestehender Regenwasserkanal-Hausanschluss
- Bestehende Wasserversorgungsleitung
- Bestehender Hydrant
- Bestehender Absperrschieber
- Bestehende Wasserversorgungsleitung entfällt
- Bestehende Gasleitung
- Bestehende Stromleitung
- Bestehendes Telekomkabel
- Bestehendes Vodafonekabel
- Fließpfeil

Der Inhalt dieser Planunterlage ist gemäß DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt.

Planeinteilung:

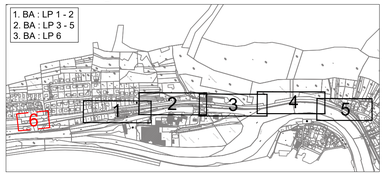

Vorabzug

Nicht für die Ausführung freigegeben!

Projekt:	Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Ortsgemeinde Fachbach
	Verbandsgemeindewerke BAD EMS - NASSAU
Planbezeichnung:	LAGEPLAN 6 - 3. BA Bohrung Wendehammer "Waldstraße" -

Bearb.:	Datum:	AUSSCHREIBUNG	Maßstab: o.M.
Gez.:	Pr. Nr.: 24 025		
Gepr.:	Anl. Nr.:		