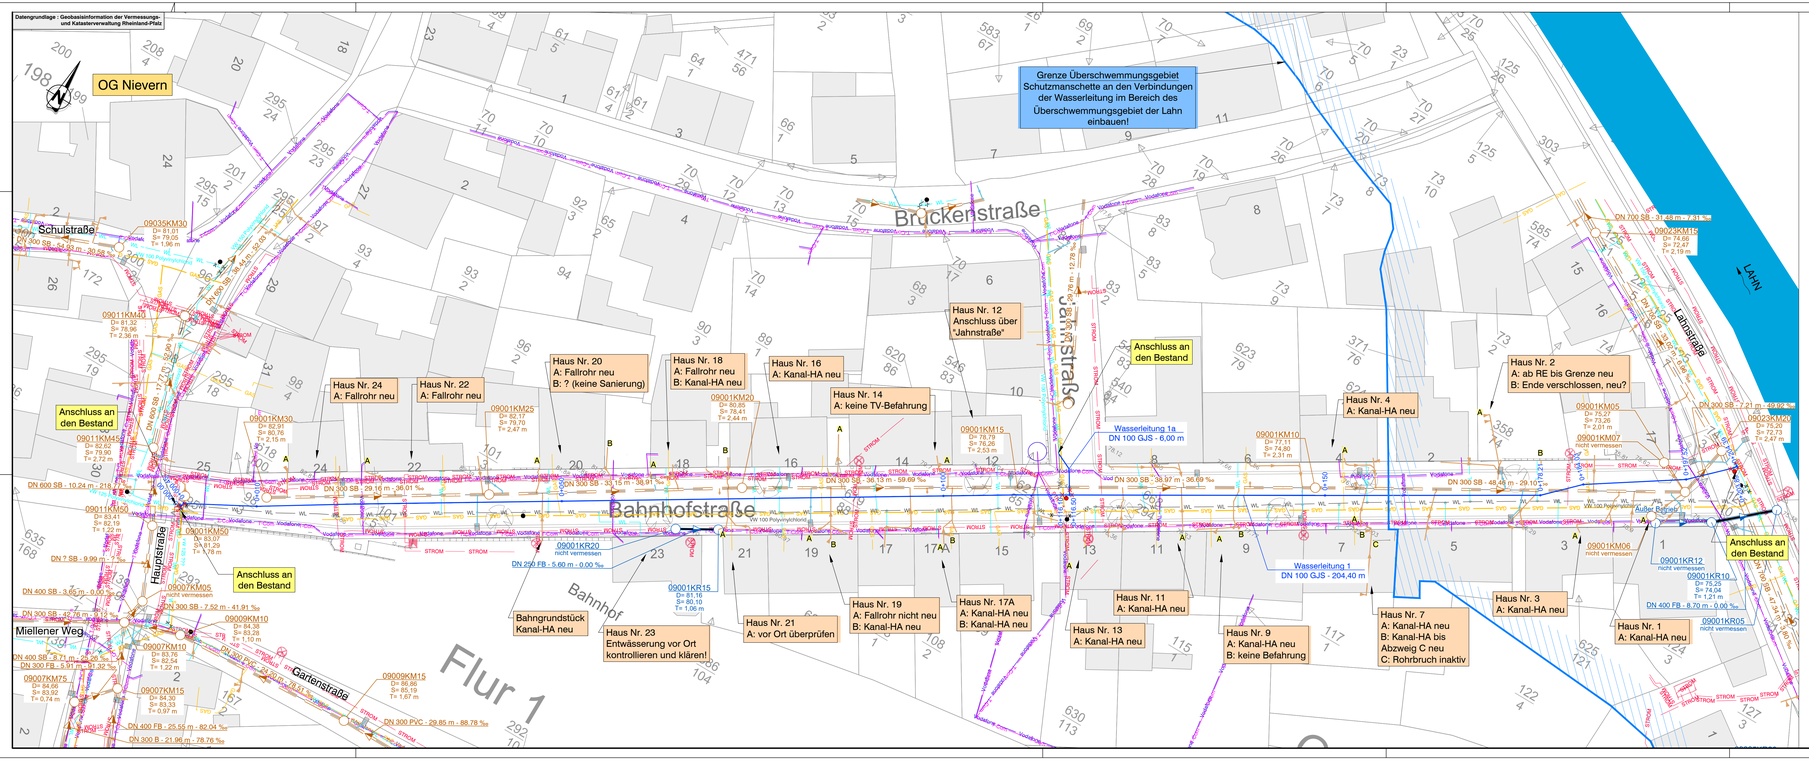

ZEICHENERKLÄRUNG

Bestand:

- DN 300 SB 46,46 m - 29,10‰ — Bestehender Mischwasserkanal mit Einsteigeschacht (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)
- DN 400 FB 6,70 m - 0,00 ‰ — Bestehender Regenwasserkanal mit Einsteigeschacht (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)
- Bestehender Mischwasserkanal-Hausanschluss (gemäß TV-Befahrung)
- Bestehender Regenwasserkanal-Hausanschluss (gemäß TV-Befahrung)
- Bestehende DM-Leitung
- Bestehende Wasserversorgungsleitung
- Bestehender Hydrant
- Bestehender Absperrschieber
- Bestehende Wasserversorgungsleitung entfällt
- Fließpfeil
- Bestehende Gasleitung
- Bestehende Stromleitung
- Bestehendes Telekomkabel
- Bestehendes Vodafonekabel

Planung:

- Geplante Wasserversorgungsleitung (Regelschnitte 1,20 m / Mindestüberdeckung 1,00 m)
- Geplanter Unterflurhydrant
- Geplanter Absperrschieber

Vorabzug

Nicht für die Ausführung freigegeben!

Der Inhalt dieser Planunterlage ist gemäß DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt.

Projekt:	Erneuerung der Trinkawsserleitung sowie Wasserhausanschlüsse und Kanalhausanschlüsse "Bahnhofstraße" OG Nievern		
	Verbandsgemeindewerke BAD EMS - NASSAU		
Planbezeichnung:	LAGEPLAN - Entwässerung Kanalhausanschlüsse -		
Bearb.: C. Dörr	Datum: 23.09.2024	AUSSCHREIBUNG	Maßstab: o.M.
Gez.: N.Bula	Pr. Nr.: 21195		
Gepr.: F. Helff	Anl. Nr.: 2.1		